

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	ME.Ü ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜNDE BULUNAN MESCİT, MİMARLIK VE EĞİTİM FAKÜLTELERİ, TEMEL BİLİMLER, TEKNİK BİLİMLER MYO, FEN FAKÜLTESİNE ve DERİN KUYU, İTFAİYE BİRİMLERİNE İP KAMERALARI TAKILMASI İŞİ
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

- 1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
- 2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.
- 3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız
..... anahtar teslimi
götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Ekler:

- 1-Teknik Şartname (14 Sf)
- 2-Malzeme Öneri Formu
- 3-Sözleşme
- 4-İş Yeri Teslim Tutanağı

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

Not : Bina çatısına 3 adet kamera montajı yapılacak ve
120 metre 8 Core SM Fiber Optik Kablo çekilecek.

SABİT İP KAMERA 4 MB

TRT FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER

TRT FAKÜLTESİ

8 AD. P.OTO

ZİRAAT BANK
ATM

40 AD. M.OTO

YABANÇI DİLLER YOL KÜTÜPHANE

30 AD. P.OTO

1000 TONLUK
SU DEPOSU



SABİT İP KAMERA 4 MP

1000 tonluk su deposu üzerine bir kamera
ve 70 metre Cat6 kablo çekilecektir.

İsmail Hakkı Uslu
E. Elektronik Mühendisi

AÇIK SPOR TESİSLERİ

AÇIK SPOR TESİSLERİ

ISI MERK

Mevcut bulunan aydınlatma direğine yeni bir kamera
ve 200 metre Cat6 kablo çekilecektir.

Mevcut bulunan kamera direğine yeni bir kamera
ve 250 metre 8 Core SM fiber optik kablo çekilecektir.

SABİT İP KAMERA 4 MP

SABİT İP KAMERA 4 MP

PARK CE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL
E. Elektronik Müdürlüğü

MERKEZİ YERLEKİTME

MESCİT

40 AD. P.OTO

MÜHEN

Not : Mühendislik Fak. Rack Kabininden 150 metre
SM Fiber Optik Kablo çekilecek ve ikili konvertör takılacaktır.


10 AD. P.OTO

SABİT İP KAMERA 4 MP
TRAFO

MÜH. FA

MÜ

Emel Hakkı ÜSLU
E. Elektronik Mühendisi

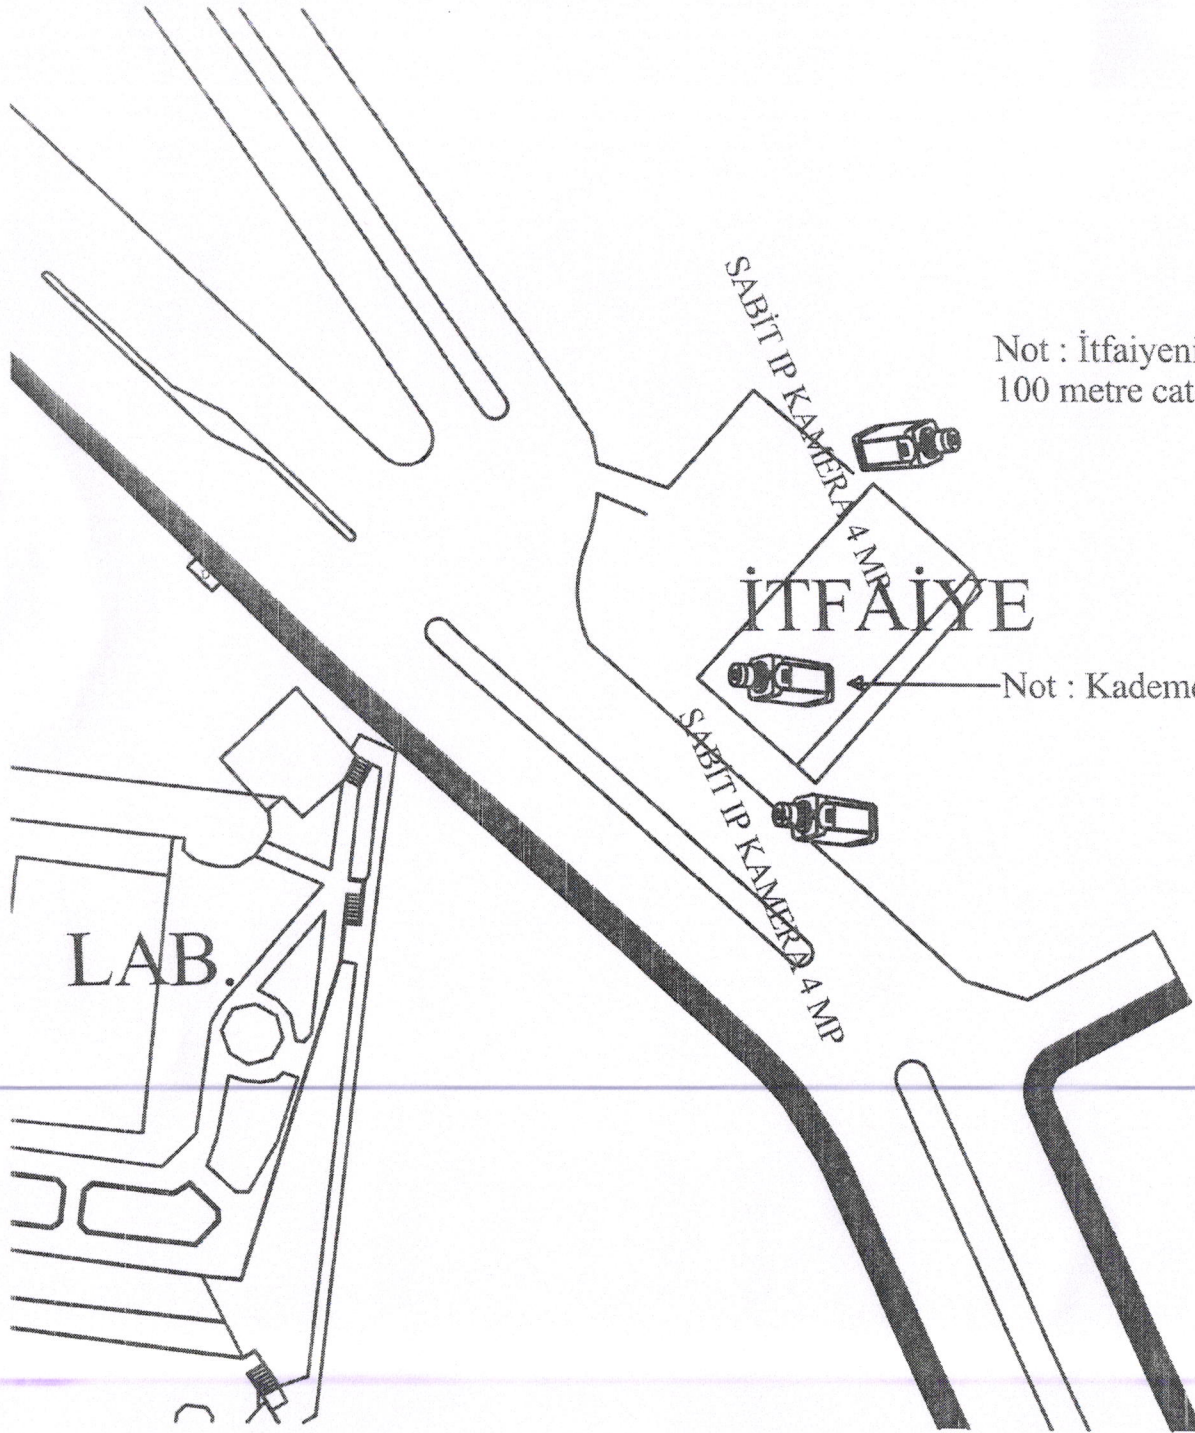


Not : İtfaiyenin olduğu noktaya 3 adet kamera montajı yapılacak
100 metre cat6 kablo kullanılacaktır.

Not : Kademe içerisine takılacaktır.

LAB.


Emel HAKKI ÜSLU
E. Elektronik Mühendisi

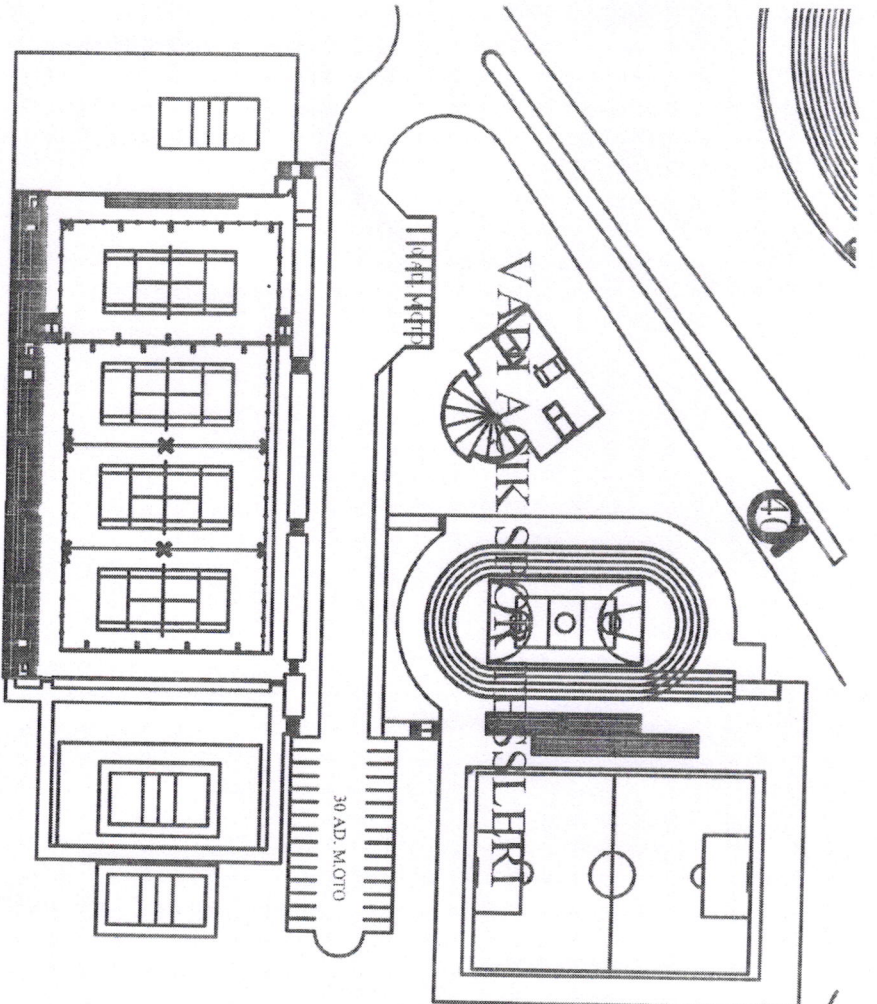

Derin kuyu binası çatısına 2 adet kamera montaj edilecektir.
Kameralar wireless ve IP özellikli olacaktır. Access point lerinde
idarenin göstereceği noktalara montajları gerçekleştirilecektir.

DERİN KUYU

Yusuf YAKAR
Elektronik Mühendisi

MİMARLIK Fakültesi


Not : Mimarlık rack kabiniinden 120 metre 8 core
SM Fiber Optik Kablo çekilecektir.

SABİT İP KAMERA 4 MP

TURİZM FAK-TURİZM MYO

Not : Turizm Fak. Rack Kabinden 100 metre
Cable Kablo çekilecektir.

SABİT İP KAMERA 4 MP

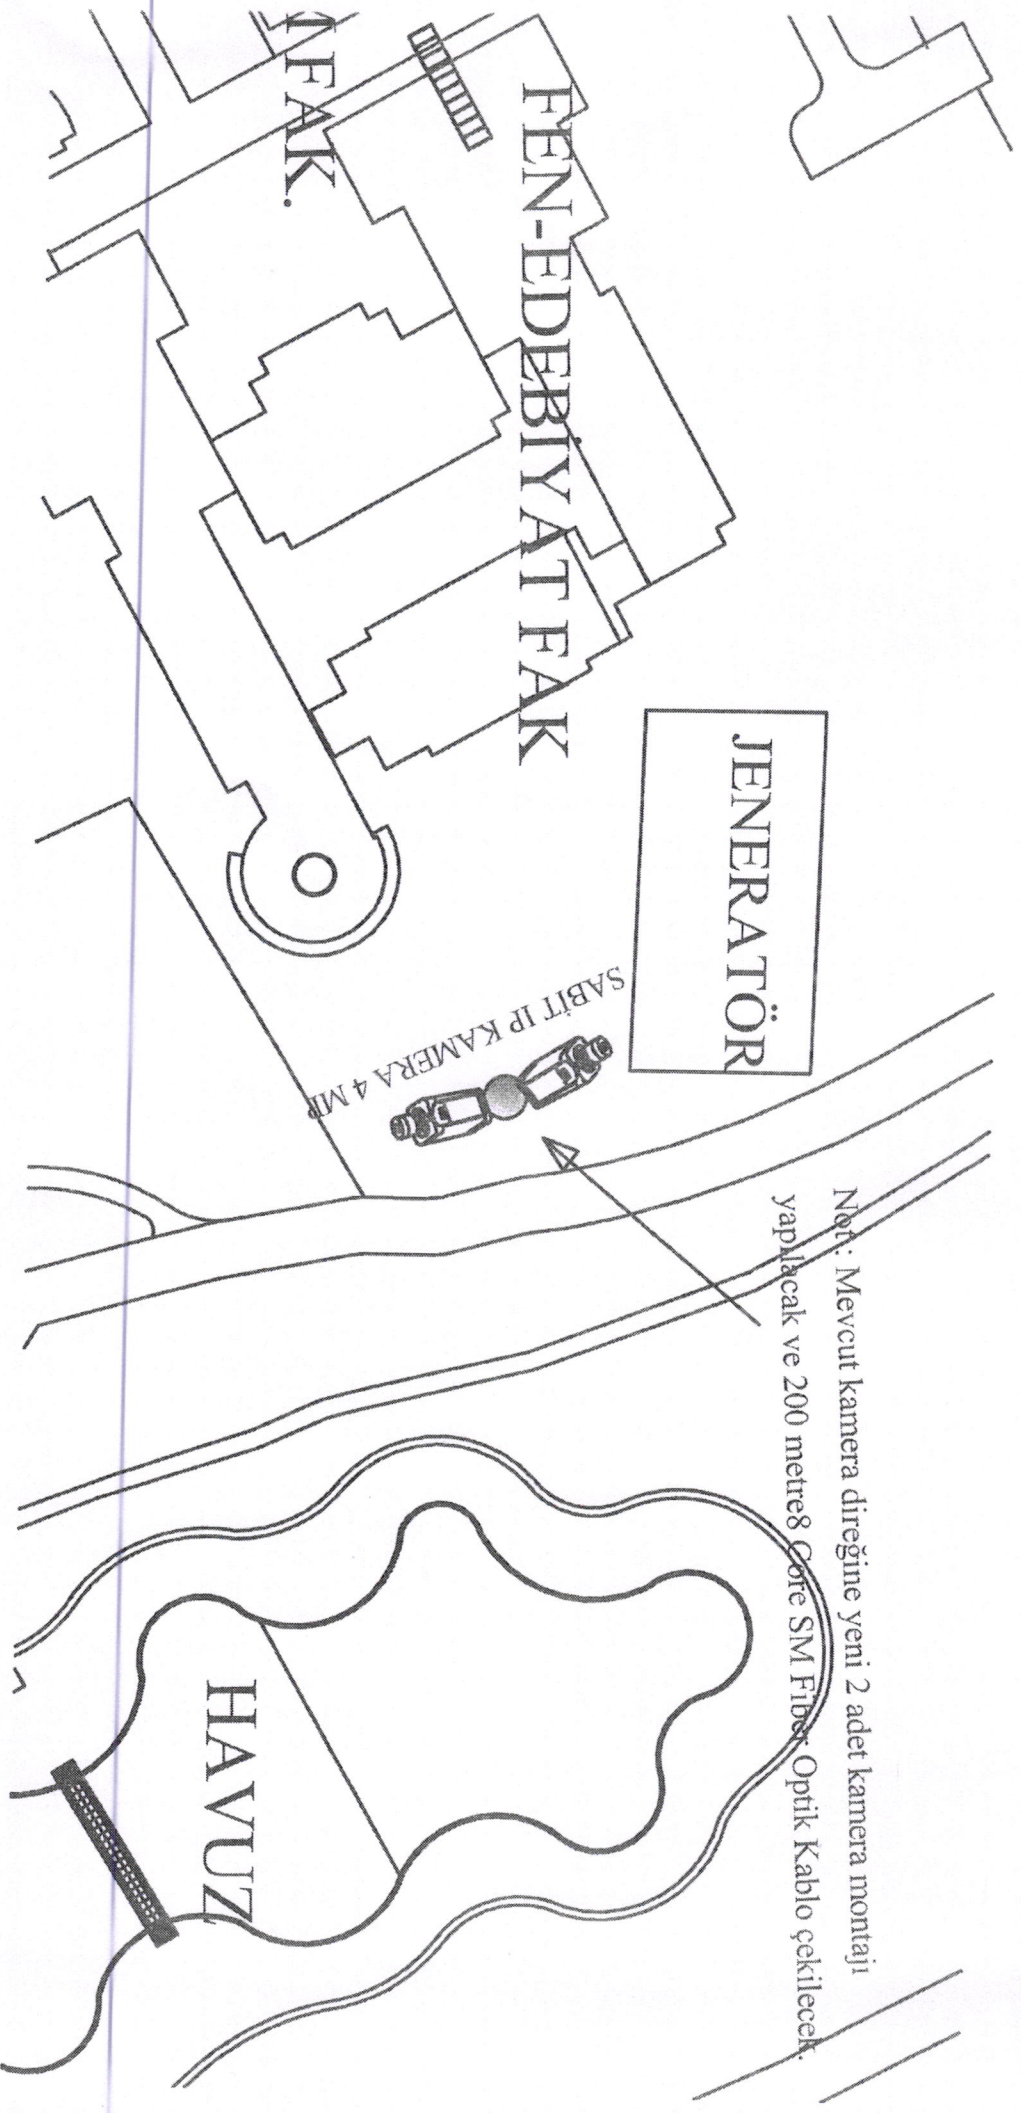


B.

JENERATÖR

100 MT KAZI MESAFESİ

EN-EDEBİYAT FAK

FEN-EDEBİYAT FAK



HENDİK TİP KESİTİ

- ① İNCE KUM MALZEME
- ② BORU ALT VE YANILARINDA ÇOK İYİ SIKIŞTIRILMIŞ GRANÜLER MALZEME
- ③ KAZI DOLGUSU ŞARTNAMESİNE UYGUN TABAKALARI HALİNDE SIKIŞTIRILMIŞ GRANÜLER MALZEME İLE YAPILACAKTIR
- ④ KUM YATAKLANMADAN SONRA KILAVUZ BORU ŞARTNAMESİNE UYGUN ÇAPTA DÖŞENECEKTİR

Doğatay Tamer ÇULHA
Mühendisi

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 1

Tarih :

Sıra No	1
Poz No	15.120.1102
Tanımı	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)
Birimi	M3
Tarifi	Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.
Sıra No	2
Poz No	15.125.1001
Tanımı	Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
Birimi	M3
Tarifi	Kumun temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı : ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Sıra No	3
Poz No	43.610.1004
Tanımı	KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI
Birimi	M3
Tarifi	İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısından elde edilen toparağın hendek veya temel kazısı üst kenarlarına geri dolguda kullanılması için yığılması, dolgu malzemesinin kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, makine ile alınarak hendek veya temel içine konulması, 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma ile (Dolgu malzemesinin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenicisi kârı ve genel giderler dâhil, hendek kenarındaki toprakla makine ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Çağatay Tümer ÇULHA
Mühendisi

MAKİNE TESİSATI POZ TARİFLERİ

İşin Adı: ME.Ü ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜNDE BULUNAN MESCİT,MİMARLIK VE EĞİTİM Sayfa No : 1
FAKÜLTELERİ, TEMEL BİLİMLER,TEKNİK BİLİMLER MYO,FEN FAKÜLTESİNE ve Tarih :
DERİN KUYU ,İTFAİYE BİRİMLERİNE İP KAMERALARI TAKILMASI İŞİ.

Sıra No	1
Poz No	25.305.7103/C
Tanımı	Dış Çap ø50 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi	MT
Tarifi	TS EN 12201-2:2011+A1'ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.

Soner ÖZDEMİR
Makine Teknikeri



ELEKTRİK TESİSATI POZ TARİFLERİ

İşin Adı: ME.Ü ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜNDE BULUNAN MESCİT, MİMARLIK VE EĞİTİM Sayfa No : 1
FAKÜLTELERİ, TEMEL BİLİMLER, TEKNİK BİLİMLER MYO, FEN FAKÜLTESİNE ve
DERİN KUYU, İTFAİYE BİRİMLERİNE İP KAMERALARI TAKILMASI İŞİ.

Sıra No	1
Poz No	35.150.1501
Tanımı	2x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Birimi	MT
Tarifi	Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tüm halojenfree kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarına ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Tesisat ile İlgili Yönetmeliğine uygun imal edilmiş. CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

Sıra No	2
Poz No	35.445.1100
Tanımı	Dış Ortam Bulut Kamera Tip-1
Birimi	AD
Tarifi	Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gündüz Fonksiyonlu, en az 2 MP Bulut tipi IP Kamera, en az 1/3" ölçüsünde CMOS görüntü sensörüne sahip olacak ve progressive taramalı olacaktır. Kamera en az 30 metre gece görüşlü ve mekanik IR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Çözünürlük değeri Renkli ve Siyah/Beyaz için en az Full HD kalitesinde (1920x1080 pixel) her video stream için, minimum saniyede 25fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) görüntü akışı verebilmelidir. Kamera, görüş açısı 3.2 mm ile 9 mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Geniş Dinamik Işık Aralığı), ROI, 3D-DNR, BLC özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarında Power over ethernet (PoE veya PoE+) desteği olmalıdır. Ayrıca 12/24 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Kamera metal kasa olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN 55032, TS EN 55035 standartlarına uygun olarak CE İşareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın iş yerine nakli, montajı, her nevi montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi.

Sıra No	3
Poz No	35.445.1503
Tanımı	32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)
Birimi	AD
Tarifi	Cihaz 8MP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 16 adet 2 MP kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve MJPEG formatlarını desteklemelidir. Cihaz en az 256 Mbps boyutunda giriş bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde 10/100/1000 Mbit ethernet portu olmalıdır. Cihazda canlı izlemede ve kayıt izleme dijital zoom yaparak görüntüyü yakınlaştırma özelliği olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI çıkışı olmalıdır. Cihazda en az 1 adet VGA ekran çıkışı bulunmalıdır. Cihazda en az 4 harddisk girişi olmalıdır. Cihazda en az 24 TB kayıt hafıza kapasitesine sahip harddisk olacaktır. Cihaz e-Sata çıkışına sahip olmalı ve bu sayede kayıt kapasitesi arttırılabilir yapıda olmalıdır. Kayıt cihazı üzerinde alarm girişi ve çıkışı olmalıdır. Cihaz aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilmek, uzak bağlantı ve canlı izleme yapıda olmalıdır. Kayıt cihazında Rs485 bağlantı portu bulunmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi.

Sıra No	4
Poz No	35.505.2030
Tanımı	U/UTP cat6 bakır data kablo
Birimi	MT
Tarifi	Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli, 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz, turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşil beyaz, kahverengi-kahverengi beyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan PVC dış kılıf, 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartında, 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-5-1, ISO 11801 Standartlarına uygun kabloların temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj, test dahil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)


Mehmet Hakkı Uslu
Elektronik Mühendisi

ELEKTRİK TESİSATI POZ TARİFLERİ

İşin Adı: ME.Ü ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜNDE BULUNAN MESCİT,MİMARLIK VE EĞİTİM Sayfa No : 2
FAKÜLTELERİ, TEMEL BİLİMLER,TEKNİK BİLİMLER MYO,FEN FAKÜLTESİNE ve
DERİN KUYU,İTFAİYE BİRİMLERİNE İP KAMERALARI TAKILMASI İŞİ.

Sıra No	5
Poz No	35.540.4001
Tanımı	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Single Mode Fiber Optik Kablo
Birimi	MT
Tarifi	Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, LSOH dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60332-1, TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretliyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.

Sıra No	6
Poz No	35.545.2105
Tanımı	3 mt sm st-st patchcord
Birimi	AD
Tarifi	Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0,3dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Sıra No	7
Poz No	35.545.5001
Tanımı	Duvar tipi fiber optik terminasyon birimi 4 fiber kapasiteli st/ mm
Birimi	AD
Tarifi	Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, ABS, "V0" yanmaz, plastik gövdeli hafif, kilitlenebilir kapaklı, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kabloları uygun, simplex ve dublex adaptörlere uygun, çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip. Adaptör paneline ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, gövdeyle yekpare olarak kendinden ek kasetli, 12 fiber kapasitesine sahip, Kablo giriş-çıkış ve 'T' ekine uygun yapıda alt ve üstlerden kablo girişli, adaptörleri, panelleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Sıra No	8
Poz No	ÖZEL ELK.01
Tanımı	12V 5A 65W Metal Kamera Güç Kaynağı
Birimi	AD
Tarifi	60 Watt AC 110-240V, 50-60Hz, max. 0.75A Yeşil Güç Işığı

Sıra No	9
Poz No	ÖZEL ELK.02
Tanımı	10 TB 5400RPM 256MB NAS 7/24 SATA3 HDD
Birimi	AD
Tarifi	8 TB Cache Bellek 128 MB Dönüş Hızı 5400 RPM Bağlantı Tipi Sata 3 Disk Boyutu 3,5 inç Disk Tipi Güvenlik Kamerası Diski


İsmail Hakkı USLU
E. Elektronik Mühendisi

ELEKTRİK TESİSATI POZ TARİFLERİ

İşin Adı: ME.Ü ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜNDE BULUNAN MESCİT,MİMARLIK VE EĞİTİM Sayfa No : 3
FAKÜLTELERİ, TEMEL BİLİMLER,TEKNİK BİLİMLER MYO,FEN FAKÜLTESİNE ve
DERİN KUYU ,İTFAİYE BİRİMLERİNE İP KAMERALARI TAKILMASI İŞİ.

Sıra No	10
Poz No	ÖZEL ELK.03
Tanımı	NOKTADAN NOKTAYA ACCESS POINT
Birimi	AD
Tarifi	NOKTADAN NOKTAYA ACCESS POINT Bellek 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash Arabirim 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN0,Passive PoE in) 1 Grounding Terminal 1 Reset Button Güç Kaynağı Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27VDC Güç Tüketimi 10.5 Watts Max Note: When deployed using Passive PoE, the power drawn from the power source will be higher by some amount depending on the length of the connecting cable. Anten Tipi Built-in 13dBi 2x2 Dual-polarized Directional Antenna Beam Width: 45° (H-Plane) / 30° (E-Plane) Note: For more details, please refer to datasheet Koruma 15KV ESD Protection 6000V Lightning Protection Muhafaza Outdoor ASA stabilized plastic material IPX5 waterproof Certification


Ahmet Hakkı ÜSLU
E. Elektronik Mühendisi



MALZEME ÖNERİ VE ONAY FORMU

Doküman No:

İlk Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa No:

İŞİN ADI	
YÜKLENİCİ	
SÖZLEŞME BEDELİ	
SÖZLEŞME TARİHİ	
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	
BAŞVURU NO	BAŞVURU TARİHİ

ÖNERİLEN MALZEMENİN YERİ

KABA İNŞAAT	☐	KUVVETLİ AKIM ELETRİK TESİSATI	☐	ALT YAPI	☐
ÇATI	☐	ZAYIF AKIM ELEKTRİK TESİSATI	☐	PEYZAJ	☐
SIVA	☐	MÜŞTEREK TESİSATI	☐	DIŞ CEPHE	☐
TAVAN KAPLAMASI	☐	ISITMA - HAVALANDIRMA TESİSATI	☐	İÇ CEPHE	☐
DUVAR KAPLAMASI	☐	SIHHİ TESİSAT	☐		☐
DÖŞEME KAPLAMASI	☐	İZOLASYON	☐		☐
DOĞRAMA	☐	CAM	☐		☐

ÖNERİLEN MALZEMENİN KULLANILACAĞI YER VE SEÇENEKLERİ

BU BÖLÜM YÜKLENİCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

MAHAL	SIRA NO	CİNSİ	MARKASI	TİPİ	TEST RAPOR NO/TARİH	ÖRNEK	KATALOG
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						

ÖNEREN (YÜKLENİCİ)

UYGUN BULUNAN MALZEME SEÇENEKLERİ

MAHAL	SIRA NO	CİNSİ	MARKASI	TİPİ	TEST RAPOR NO/TARİH	ÖRNEK	KATALOG
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						

Not: İdare Onayı Olmadan Malzeme bağlantısı ve imalatı yapılmayacaktır.

ONAY
.../.../20..
İLGİLİ YAPI DENETİM GÖREVLİSİ

Hazırlayan

İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI

İ Ş İ N	İŞİN ADI			
	YÜKLENİCİ			
	YERİ			
	SÖZLEŞME BEDELİ		SÖZLEŞME TARİHİ	

Aşağıda imzaları bulunan
ile Yüklenici Firma 2023 Yılı Ayının’si
..... günü yapılacak işler hakkında gerekli teknik bilgiler verilerek çalışılacak iş
kısımlarının yerleri,

İşe Başlama: / ... / 2023

Yükleniciye gösterilmiş ve teslim edilmiş olduğuna dair bu tutanak (2) nüsha olarak düzenlendi.

		KONTROL TEŞKİLATI	YÜKLENİCİ	KONTROL AMİRİ
ADI SOYADI İMZA, MÜHÜR TARİH				.../.../2023